

# Inhaltsverzeichnis

**TIA V18 Rollout** ..... 3



# TIA V18 Rollout

demnächst wird die TIA V18 automatisch verteilt, d.h. parallel zu V14 bzw. V16 wird dann V18 auf den Geräten installiert. Dies passiert aktuell nur im R-Bereich in WHR. (Verteiler richtet sich nach den jetzigen V16 Installationen) Zu beachten: Für die Installation ist ein freier Speicher von mindestens 40 GB notwendig. Wenn dies nicht der Fall ist wird TIA V18 nicht installiert.

Bitte gebt Feedback an die IT, falls es zu Problemen kommt. (nach der Installation)

Bezüglich Lizenz ist folgendes Vorgehen zu tätigen:

**Variante 1:** Kollegen die dauerhaft mit TIA arbeiten und auch Kundenbesuche tätigen (somit auch offline die Lizenz benötigen) verbinden sich mit dem Lizenzserver (**BHSDEWHRTIALS01** für den R-Bereich) und ziehen sich die Serverlizenz auf den lokalen Rechner. (wo sie auch verbleibt, solange benötigt)


**Variante 2:** Kollegen die sporadisch mit TIA arbeiten wollen können freie Lizenzen auf dem Server (online) nutzen. Diese bleiben auf dem Server. Sowohl in V1 als auch V2 ist im Server - Log ersichtlich wo sich die Lizenz befindet.

## Info von IT:


Für die zwei Varianten muss der Server im Automation License Manager verbunden werden. Dies kann man unter dem Reiter „**Bearbeiten**“ → „**Rechner verbinden ...**“

Anschließend muss der Lizenzserver eingegeben und die Haken bei „**Dauerhaft anzeigen**“ und „**In Suchliste aufnehmen**“ gesetzt werden. (siehe Bild)

Beide Haken sind notwendig, damit die Variante 2 funktioniert.

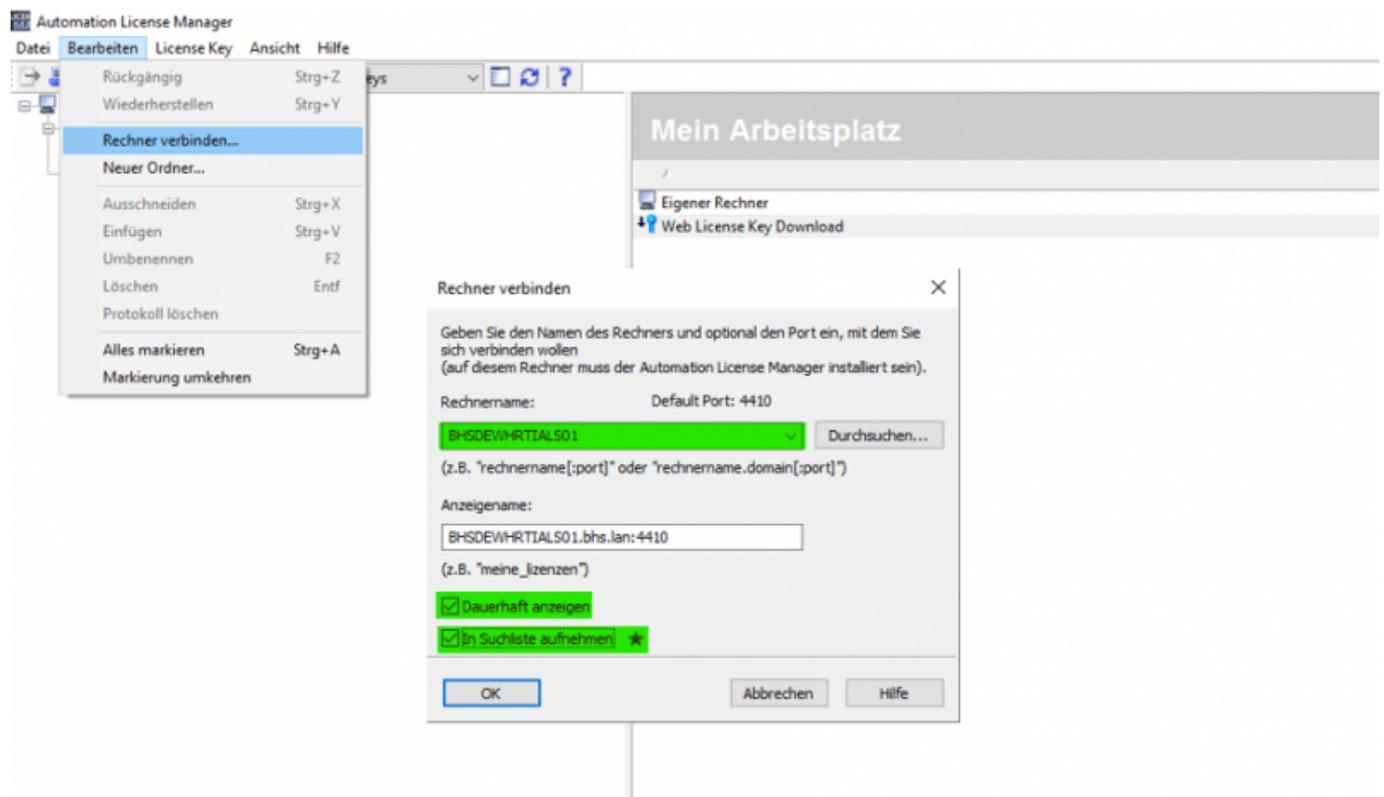


Nachdem der Lizenzserver erfolgreich verbunden ist, sieht es wie folgt aus.

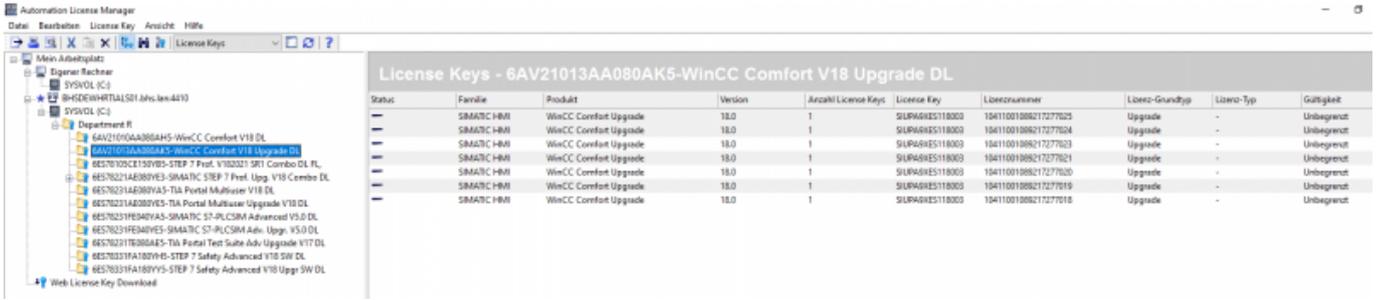

**Zu beachten:**

Wenn ein User eine bestehende TIA V16 Lizenz besitzt, muss vom Lizenzserver eine TIA V18 Upgrade Lizenz gezogen und geupdatet werden.

Wenn die Lizenz auf das „SYSVOL (C:)“ Verzeichnis übertragen wurde, kann man unter dem Reiter „License Key“ → „Upgrade“ die niedrigere Version wie folgt updaten (siehe Bild)

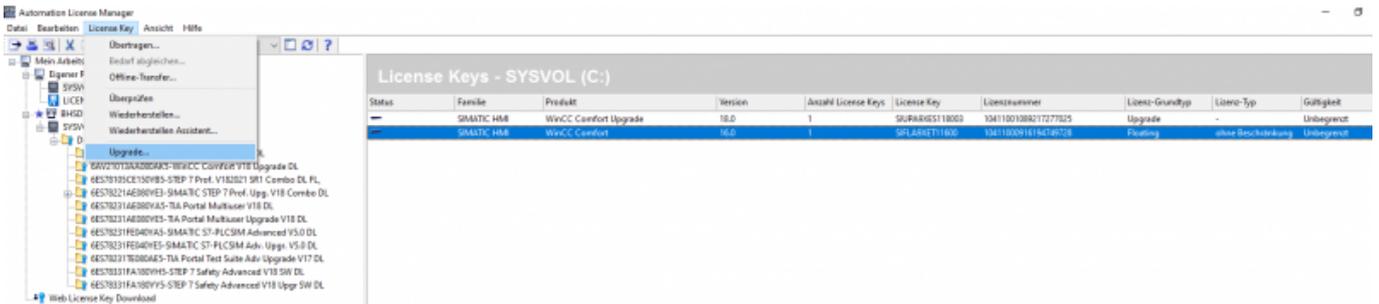

Es wird zukünftig für die unterschiedlichen Bereiche (z.B. Service, Montage,...) unterschiedliche Server geben. Für R-Bereich ist nur der 01er Server wichtig.

Alle Kollegen, welche in V16 eine Safety Lizenz haben (mit entsprechenden Siemens Safety Lehrgang) lassen sich bitte eine fixe Lizenz über den Server geben. Das allgemein benötigte Safety Package wird mit TIA V18 (wie auch bei V16) ausgerollt. Die Lizenz- und auch die Passwort- Regelung im Safety Bereich bleibt wie bei V16 bestehen.

**WICHTIG:**



Es darf kein Kundenprojekt mit V18 rausgehen, da erst der weltweite RollOut vollzogen werden muss. Dieser weltweite RollOut ist für 01.01.24 vorgesehen. D.h. Kundenprojekte werden erst ab Beginn Q4/23 in SAP eingestellt werden können (je nach Durchlaufzeit)